


Désactivation des charges ouvertes sur un CCS8




- Retirer le cache plastique de l'emplacement connexion Interface RS232.
- Connecter l'interface RS232.
- Mettre le CCS8 sous tension.
- Lancer le logiciel PARAMCCS8V5.




- Cliquer sur « Lire le Bloc ».

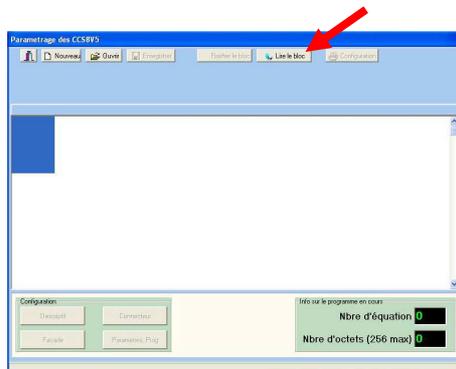


Cliquer sur « Paramètres. Prog »

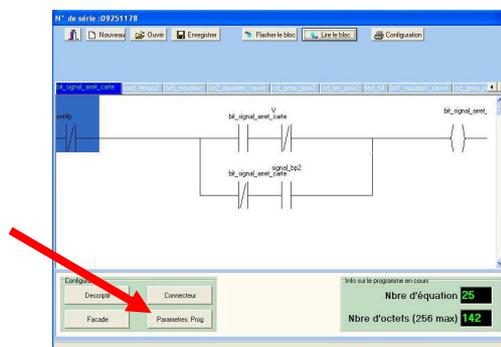

Décocher les cases de la rubrique « Détection de charge ouverte » puis valider.

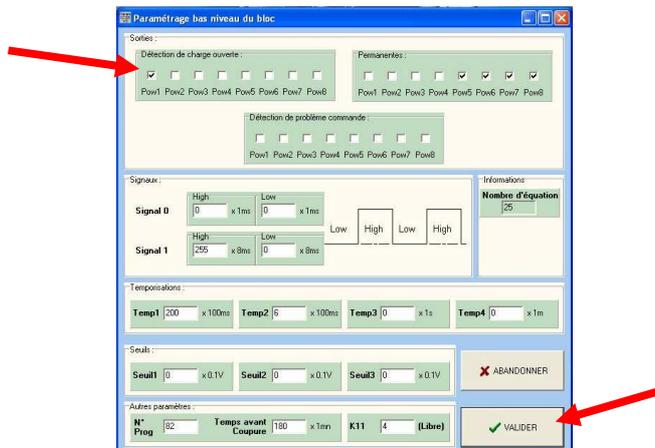

Enregistrer les modifications dans le bloc en cliquant sur « Flasher le Bloc ».

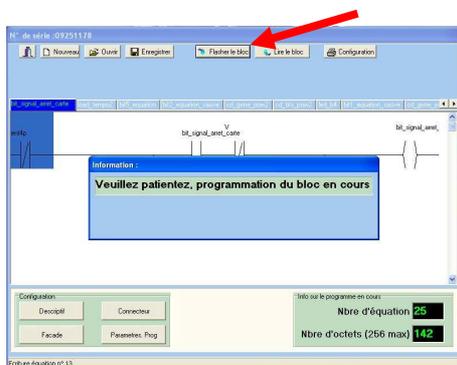

Quitter le logiciel en cliquant sur l'icône de sortie.



Reconditionner.